

Capacidades disponibles

CAPACIDAD NOMINAL		TARA CON BASES		TARA SIN BASES	
U.S. GALONES	LITROS	LIBRAS	kg	LIBRAS	kg
3,381	12,800	6,349	2,880	4,894	2,220
4,756	18,000	8,289	3,760	6,969	3,161
5,548	21,000	9,828	4,458	8,428	3,823
7,662	29,000	13,221	5,997	11,821	5,362
11,096	42,000	18,188	8,250	16,757	7,601
14,267	54,000	23,199	10,523	21,766	9,873
17,437	66,000	28,173	12,779	26,740	12,129
18,000	68,130	28,000	12,701	26,899	12,201
20,079	76,000	33,753	15,310	32,320	14,660
24,571	93,000	40,878	18,542	39,152	17,759
29,062	110,000	45,841	20,793	44,114	20,010
30,000	113,550	48,140	21,836	64,278	29,156



5255 - 5201 - 7000 contacto.mexico@triarccorp.com

Monte Pelvoux 111 Piso 7 Col. Lomas de Chapultepec
Alc. Miguel Hidalgo C.P. 11000
Ciudad de México

tatsa.mx

f in TATSA



PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS L. P. TOTALMENTE EQUIPADAS



Ofrecemos **recipiente montados en estructura tipo PATIN (Skid) con instalación mecánica de suministro y recepción**, la solución perfecta para sus necesidades de almacenamiento, estos tanques se encuentran listos para instalarse en sitio, incluye todo lo que necesario para comenzar a operar.

A CONTINUACIÓN MENCIONAMOS LAS OPCIONES QUE OFRECEMOS:

A) Módulo para descarga de Semirremolque con Compresor




B) Módulo para Carga de Autotanke con bomba y medidor



C) Módulo con bombas para Carburación.



D) Módulo con despachador tipo gasolinera

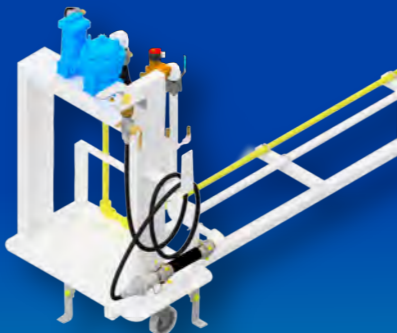

E) Módulo con despachador tipo pedestal





TATSA[®]MX

- Cumplimiento con la NORMA Oficial Mexicana NOM-018-ASEA-2023, Plantas de Distribución de Gas Licuado de Petróleo.
- Cumplimiento con la NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-2004, Estaciones de gas L.P. para carburación. Diseño y construcción.
- Recipiente de almacenamiento en cumplimiento con los requisitos de la NOM-009-SESH-2011.
- Área de ingeniería especializada para el desarrollo de cada proyecto.
- Personal certificado en:
 - **AWS:** The American Welding Society
 - **NACE:** National Association of Corrosion Engineers
 - **ASQ:** The American Society for Quality
 - **ASNT:** The American Society for Nondestructive Testing



El cliente es responsable de la Instalación de los equipos en el sitio final y también de los permisos requeridos para operar.

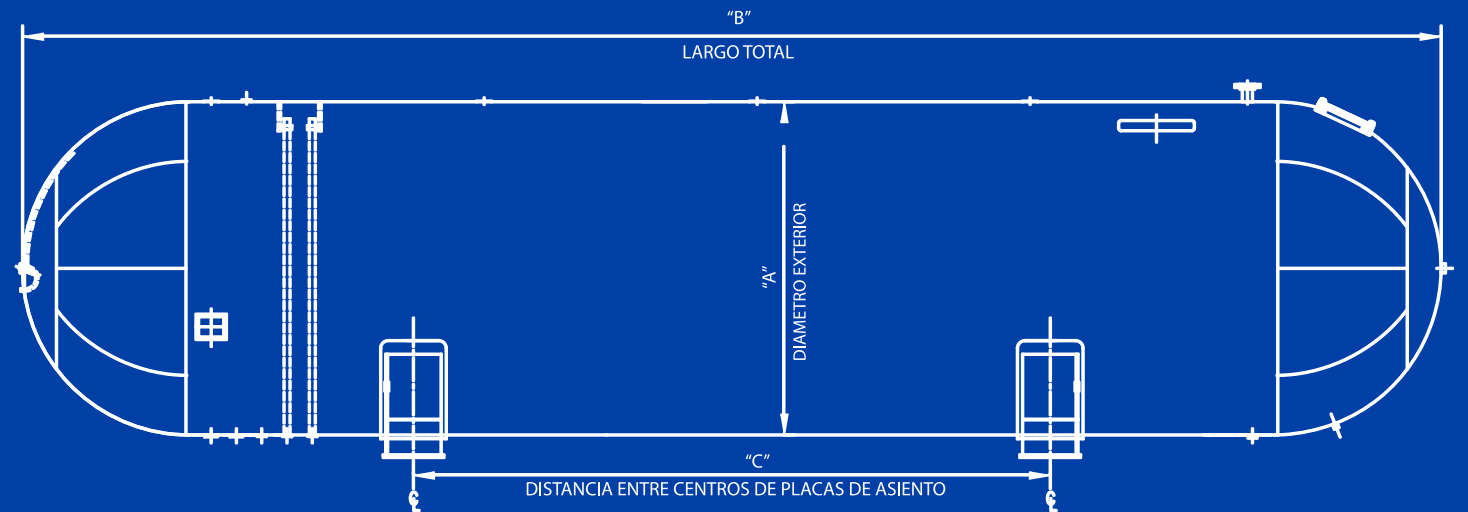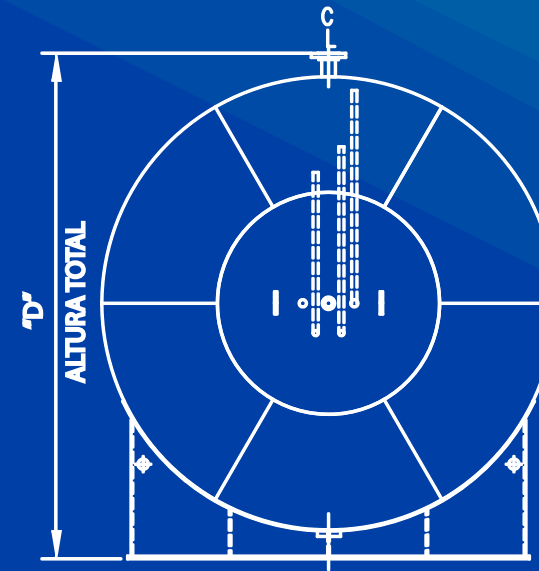

- Incluye las pruebas de radiografiado de soldaduras y/o pruebas con líquidos penetrantes conforme a la Norma Oficial Mexicana.
- Sistema de protección Anticorrosiva: Limpieza mediante chorro abrasivo a grado SSPC-SP10 / NACE 2 / ISO 8501-1 Sa 2 ½ (cercano a blanco). Esquema de recubrimiento de alto desempeño, que consta de una imprimación epoxi resistente a la corrosión con alto contenido de sólidos y un acabado de poliuretano acrílico de alto brillo con características excepcionales de resistencia a la intemperie, color blanco.